



Detalles A y B

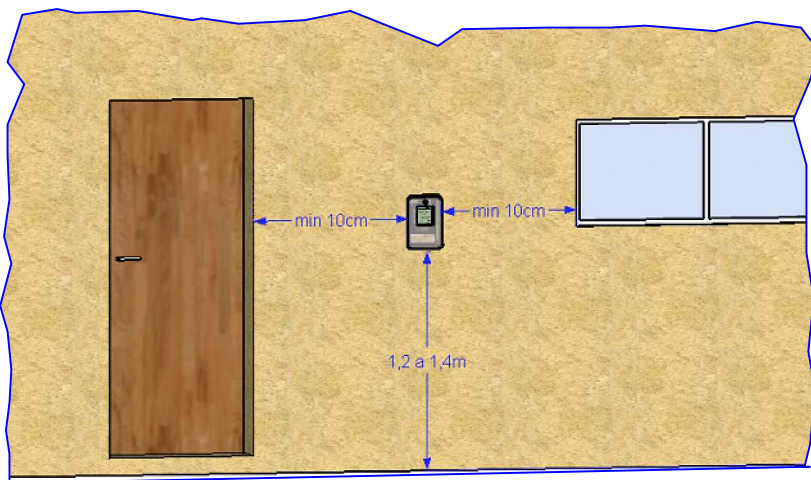

Detalle A

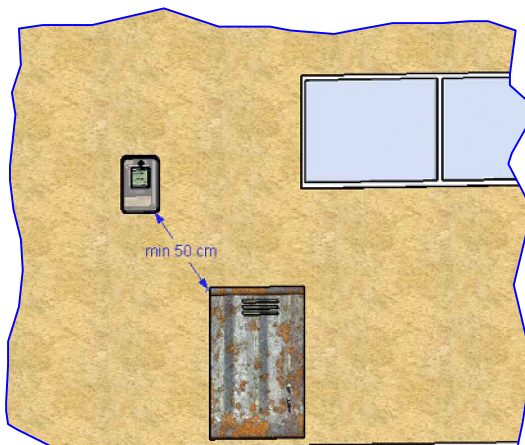

Detalle B

NOTA 1: El presente típico constructivo debe ser entendido y complementado dentro del contenido de la ETc 7-01-16 EAoS "Puesto de Suministro y Medicion tarifa T1 entrada aerea o subterranea para Dos medidores en un mismo Inmueble"

NOTA 2: Los criterios de instalacion de las cajas de medidor así como los materiales a emplear y los formatos constructivos son los mismos que los estipulados en la ETc 7-01-11 EA "puestos de suministro y medicion tarifa T1 entrada aerea" EDESE

NOTA 3: Se permite alternativas diferentes de instalacion al especificado en el presente, para mayor detalle ver la ETc 7-01-16

NOTA 4: Todas las alturas y distancias minimas de instalacion son validas para ambas cajas de medidor.

NOTA 5: Las cajas para el medidor de energia deben ser de marcas y modelos homologados por EDESE SA



EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD SANTIAGO DEL ESTERO S.A.

Puesto de Medicion T1 Para dos medidores (T1R y T1G), Entrada Aerea, Linea de Edificacion coincide con lienea Municipal

Gerencia: Tecnica
Division: Normas Tecnicas
Dibujó y Proyectó: Ing. Fernando Quatrini
Aprobó: Comision de Acometidas
<b>FECHA:</b> 31/3/16
<b>REEMPLAZA A :</b> 72070-1T1-F-EA
<b>CODIGO:</b> T12EALM=LE