



NOTA 1: El presente típico constructivo debe ser entendido y complementado dentro del contenido de la ETC 7-01-16

NOTA 2: Los criterios de instalación de las cajas de medidor así como los materiales a emplear y los formatos constructivos son los mismos que los estipulados en la ETC 7-01-15

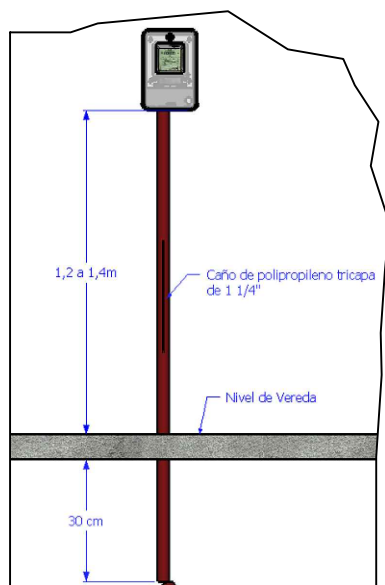

Detalle A

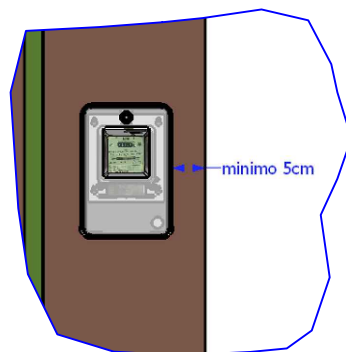

Detalle C

NOTA 3: Se permite alternativas diferentes de instalación al especificado en el presente, para mayor detalle ver la ETC 7-01-16



Detalle B

NOTA 4: Las cajas para el medidor de energía deben ser de marcas y modelos homologados por EDESE SA



EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD SANTIAGO DEL ESTERO S.A.

Gerencia: Técnica
División: Normas Técnicas

Dibujó y Proyectó: Ing. Fernando Quatrini

Revisó y Aprobó: Comisión de Acometidas

FECHA: 31/3/16

REEMPLAZA A :

CODIGO:
T12ESSLM≠LE

Puesto de medición T1 entrada con dos acometidas semisubterránea para dos medidores línea de edificación no coincide con línea municipal