
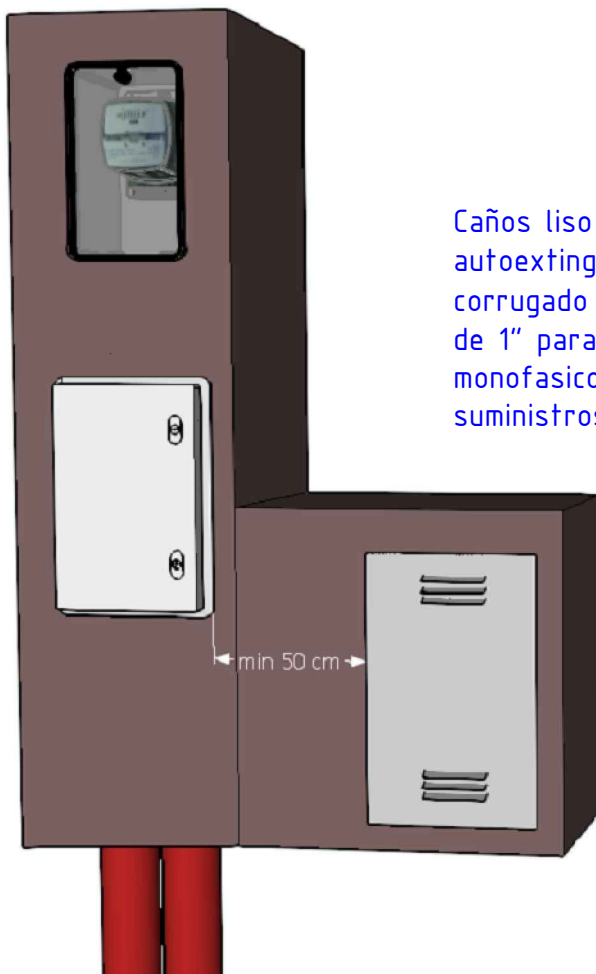


NOTA 1: El presente tipico constructivo debe ser entendido y complementado con el contenido de la ETc 7-01-17

NOTA 2: Las cajas para el medidor de energía y de toma deben ser de marcas y modelos que posean homologacion por parte de EDESE SA


NOTA 3: Las distancias a instalaciones de agua estan estipuladas en el punto 6.1 de la ETc 7-01-17

LSBT: Linea Subterranea de Baja Tension

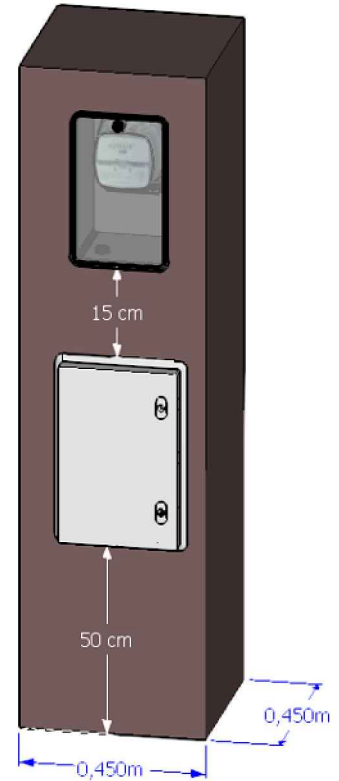

Caños liso o corrugado autoextinguible (prohibido corrugado color naranja) de 1" para suministros monofasicos y 1 1/2" para suministros trifasicos

Caños de Polipropileno diametros de acuerdo al proyecto electrico de la LSBT ver tabla 6 de la ETc 7-01-17

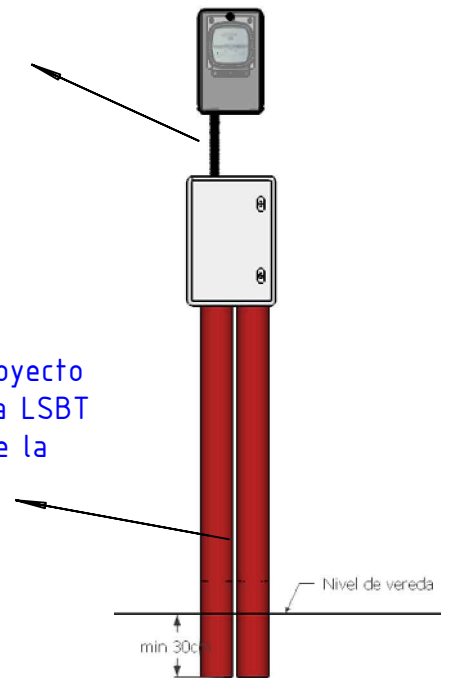

Distancia minima a instalaciones de gas



EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD SANTIAGO DEL ESTERO S.A.

Gerencia: Tecnica
Division: Normas Tecnicas

Dibujó y Redactó: Ing. Fernando Quatrini
Revisó y Aprobó: Comision de Acometidas

FECHA: 26/02/18

REEMPLAZA A :

CODIGO:

BPT1SES

Puesto de Medicion T1 Para un medidor (pilar simple), entrada subterranea