





NOTA 1: El presente tipico constructivo debe ser entendido y complementado dentro del contenido de la ETC 7-01-16

NOTA 2: Los criterios de instalacion de las cajas de medidor así como los materiales a emplear y los formatos constructivos son los mismos que los estipulados en la ETC 7-01-15

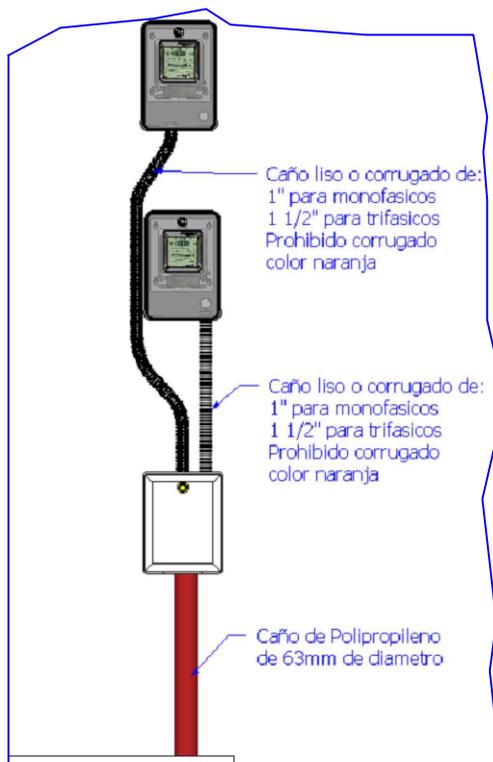

NOTA 3: Se permite alternativas diferentes de instalacion al especificado en el presente, para mayor detalle ver la ETC 7-01-16

NOTA 4: Tanto las cajas para el medidor de energia como la caja de toma deben ser de marcas y modelos homologados por EDESE SA

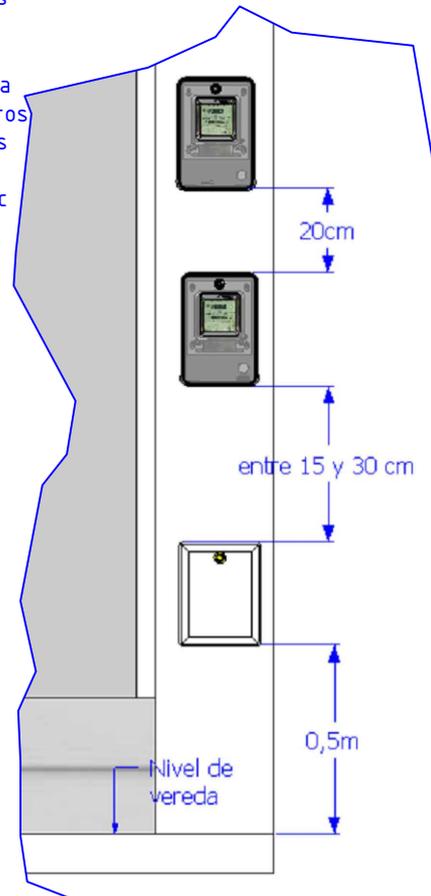

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD SANTIAGO DEL ESTERO S.A.

Gerencia: Tecnica
Division: Normas Tecnicas

Dibujó y Proyectoó: Ing. Fernando Quatrini

Revisó y Aprobó: Comision de Acometidas

FECHA: 31/3/16

REEMPLAZA A :

CODIGO:
T11ESSVLM=LE

Puesto de medicion T1 entrada con una acometida semisubterranea para dos medidores linea de edificacion coincide con lienea municipal