

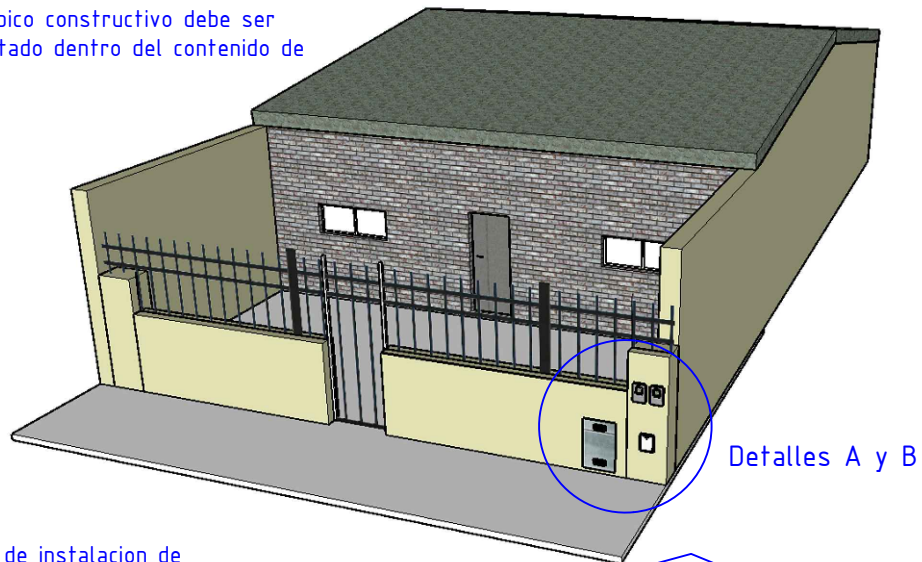


NOTA 1: El presente típico constructivo debe ser entendido y complementado dentro del contenido de la ETC 7-01-16

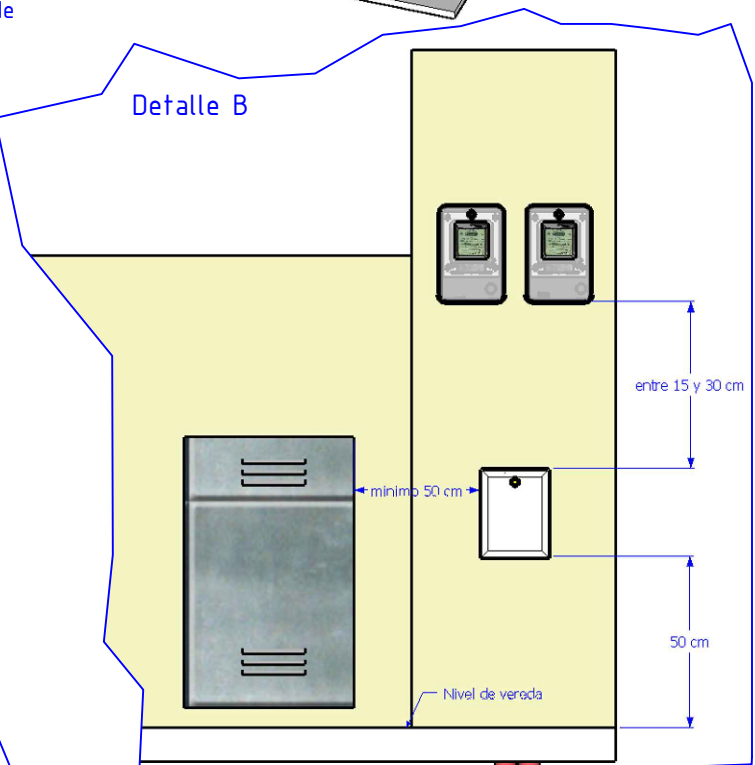

NOTA 2: Los criterios de instalacion de las cajas de medidor así como los materiales a emplear y los formatos constructivos son los mismos que los estipulados en la ETC 7-01-15

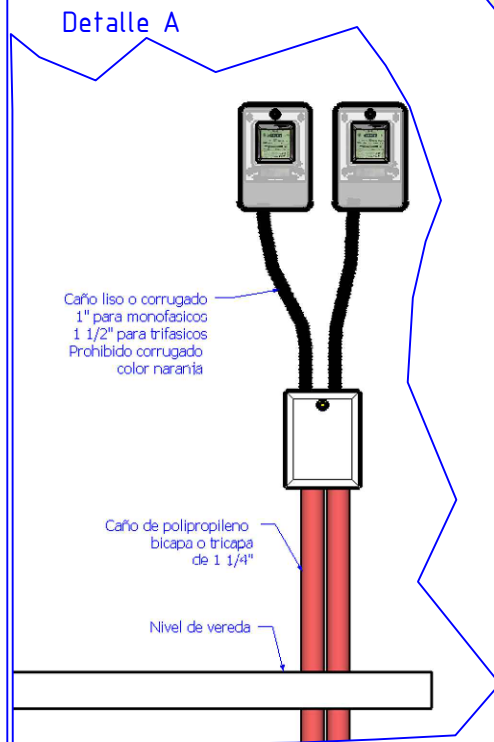

NOTA 3: Tanto las cajas para el medidor de energía como la caja de toma deben ser de marcas y modelos homologados por EDESE SA



Gerencia: Técnica
 División: Normas Técnicas
 Dibujó y Proyectó: Ing. Fernando Quatrini
 Revisó y Aprobó: Comisión de Acometidas

FECHA: 31/3/16

REEMPLAZA A :

CODIGO:

T11ESLM≠LE

Puesto de medición T1 entrada con una acometida subterránea para dos medidores línea de edificación no coincide con línea municipal