

NOTA 1: El presente tipico constructivo debe ser entendido y complementado con el contenido de la ETc 7-01-17


NOTA 2: Las cajas para el medidor de energía y de toma deben ser de marcas homologadas por parte de EDESE SA

NOTA 3: Las distancias a instalaciones de agua estan estipuladas en el punto 6.1 de la ETc 7-01-17




LSBT: Linea Subterranea de Baja Tension

Distancia minima a instalaciones de gas

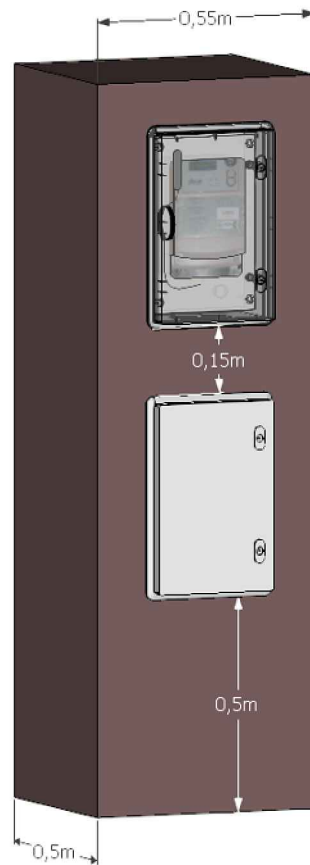

Dimensiones del pilar

Caños de Polipropileno diametros de acuerdo al proyecto electrico de la LSBT ver tabla 6 de la ETc 7-01-17

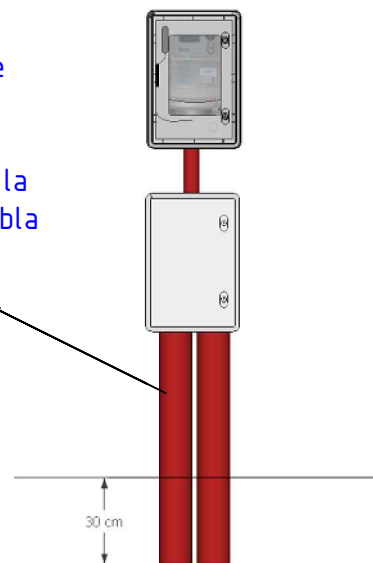

Detalle de los caños de acometida



Gerencia: Tecnica
 Division: Normas Tecnicas
 Dibujó y Redactó: Ing. Fernando Quatrini
 Revisó y Aprobó: Comision de Acometidas

FECHA: 26/02/18

REEMPLAZA A :

CODIGO:
 BPT2SES

Puesto de Medicion T2<36kW Para un medidor (pilar simple), entrada Subterranea