



Vista General del pilar

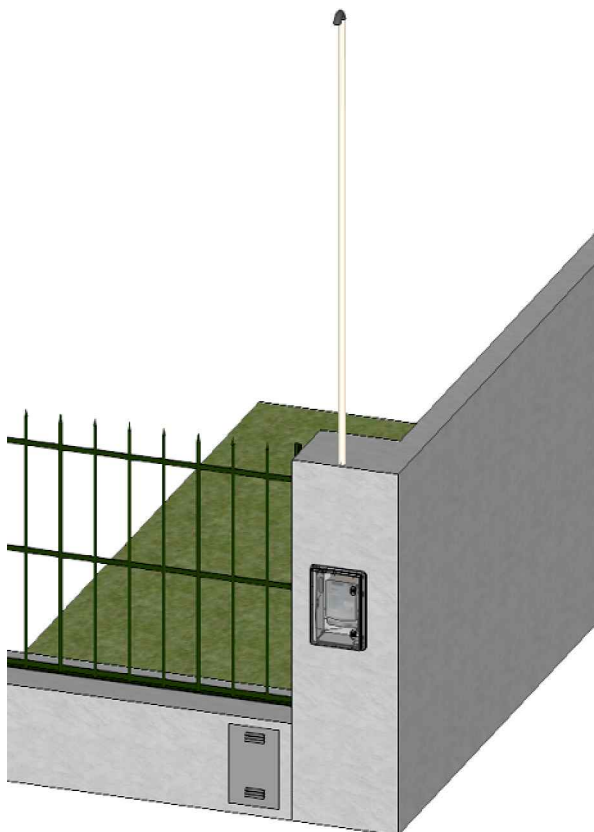

Caja del medidor y tablero principal del cliente


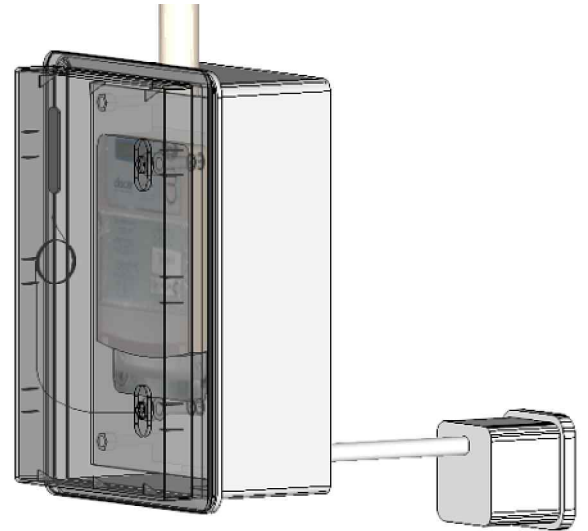


NOTA 1: El presente tipico constructivo debe ser entendido y complementado con el contenido de la ETc 7-01-19

NOTA 2: Tanto la caja para el medidor de energía como el caño de acometida deben ser de marcas y modelos homologados por EDESE SA

NOTA 3: Las distancias a instalaciones de agua estan estipuladas en el punto 7.4 de la ETc 7-01-19

Dimensiones del pilar

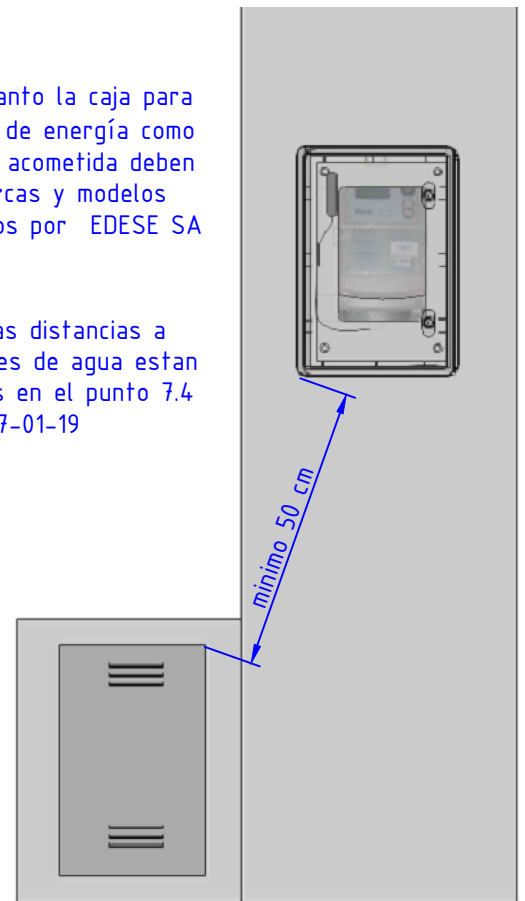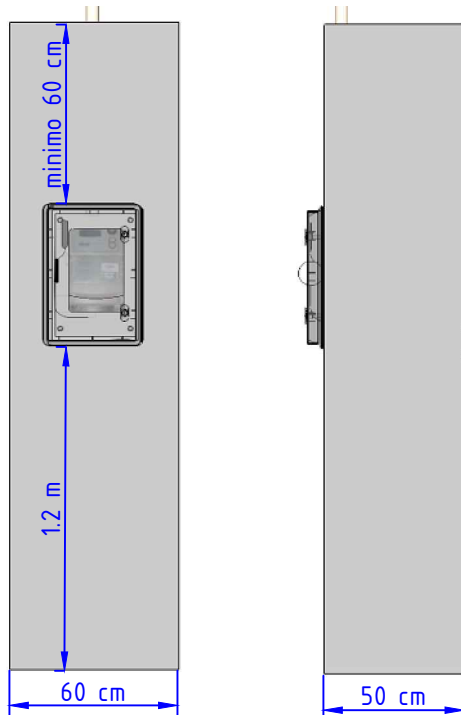

Distancia a instalaciones de gas



EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD SANTIAGO DEL ESTERO S.A.

Gerencia: Tecnica
Division: Normas Tecnicas

Dibujó: Ing. Fernando Quatrini

Revisó y Aprobó: Comision de Acometidas

FECHA: 17/04/19

REEMPLAZA A :

CODIGO:

T2EALM≠LE

Puesto Suministro y Medicion tarifa
T2($\leq 14kW$) entrada aerea linea de
edificacion no coincide con linea municipal