


Detalle A: parte de las instalaciones internas del usuario .

Vista general ejemplo de inmueble con alimentacion semisubterranea donde LE no coincide con LM

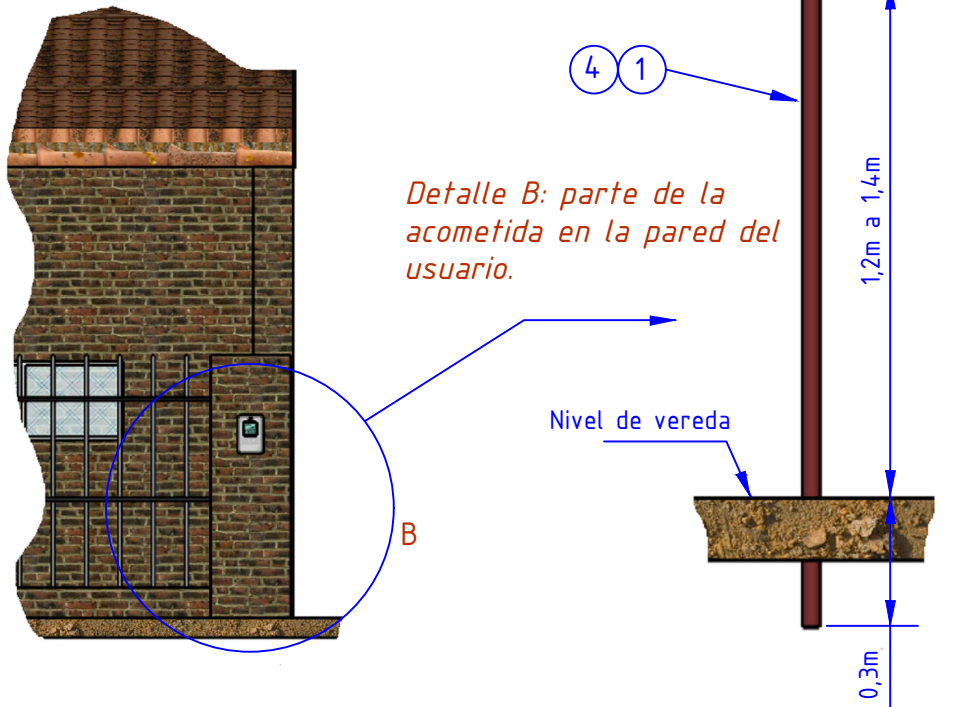

Detalle B: parte de la acometida en la pared del usuario.

NOTA 1: el presente forma parte de la ETc 7-01-20 T1Es y debe ser interpretado dentro del contexto de la misma.

NOTA 2: Cantidades segun necesidad en obra.

NOTA 3: Las Instalaciones Internas de los Usuarios son de exclusiva responsabilidad de los mismos, ver punto 7 de la ETc 7-01-20 T1ES.

NOTA 4: Las cajas para medidores serán de marca y modelo homologados por EDESE SA.

NOTA 5: Para la acometida semisubterranea ver tipico constructivo ASSS de la ETc 7-01-19 T2.

Item	Descripcion	Provisto Instalado	Cantidad	Unidad
1	Cable armado subterraneo de cobre para 1,1 kV aislado en XLPE categoria II de seccion 2x10 mm ² para suministros monofasicos o 4x6 mm ² para suministros trifasicos	EDESE SA	Nota 2	m
2	Cables de la linea principal de las instalaciones internas del usuario	Usuario	Nota 2	m
3	Caja para el medidor de energia monofasica o trifasica ^(nota 4) segun corresponda	Usuario	1	pza
4	Caño de Polipropileno de diametro exterior $\phi_e = 40\text{mm}$	Usuario	1,5 a 1,7	m
5	Caño liso o corrugado para la linea principal de usuario (prohibido corrugado color naranja)	Usuario	Nota 2	m
6	Tablero principal de las instalaciones internas del usuario	Usuario	1	pza



EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD SANTIAGO DEL ESTERO S.A.

Puesto de Medicion tarifa T1 monofasico o trifasico de Entrada Semisubterranea Linea de Edificacion (LE) no coincide con Linea Municipal (LM)

Gerencia: Tecnica
Division: Normas Tecnicas

Dibujó: Ing. Fernando Antonio Quatrini

Aprobó: Comision de Acometidas

FECHA: 14/09/20

Reemplaza a:
T1ESSLM≠LE

CODIGO:
T1ESSLM≠LE-20